


シビックホール照明電源信号図(トラスブリッジ)

分散型調光器
C20A×4(調光4回路)
※1台で60Aまで

※1~3LT、2台ずつ
1LBに1台の分散型調光器設置
最大28回路(それぞれ60Aまで)
ステージには調光回路はありません

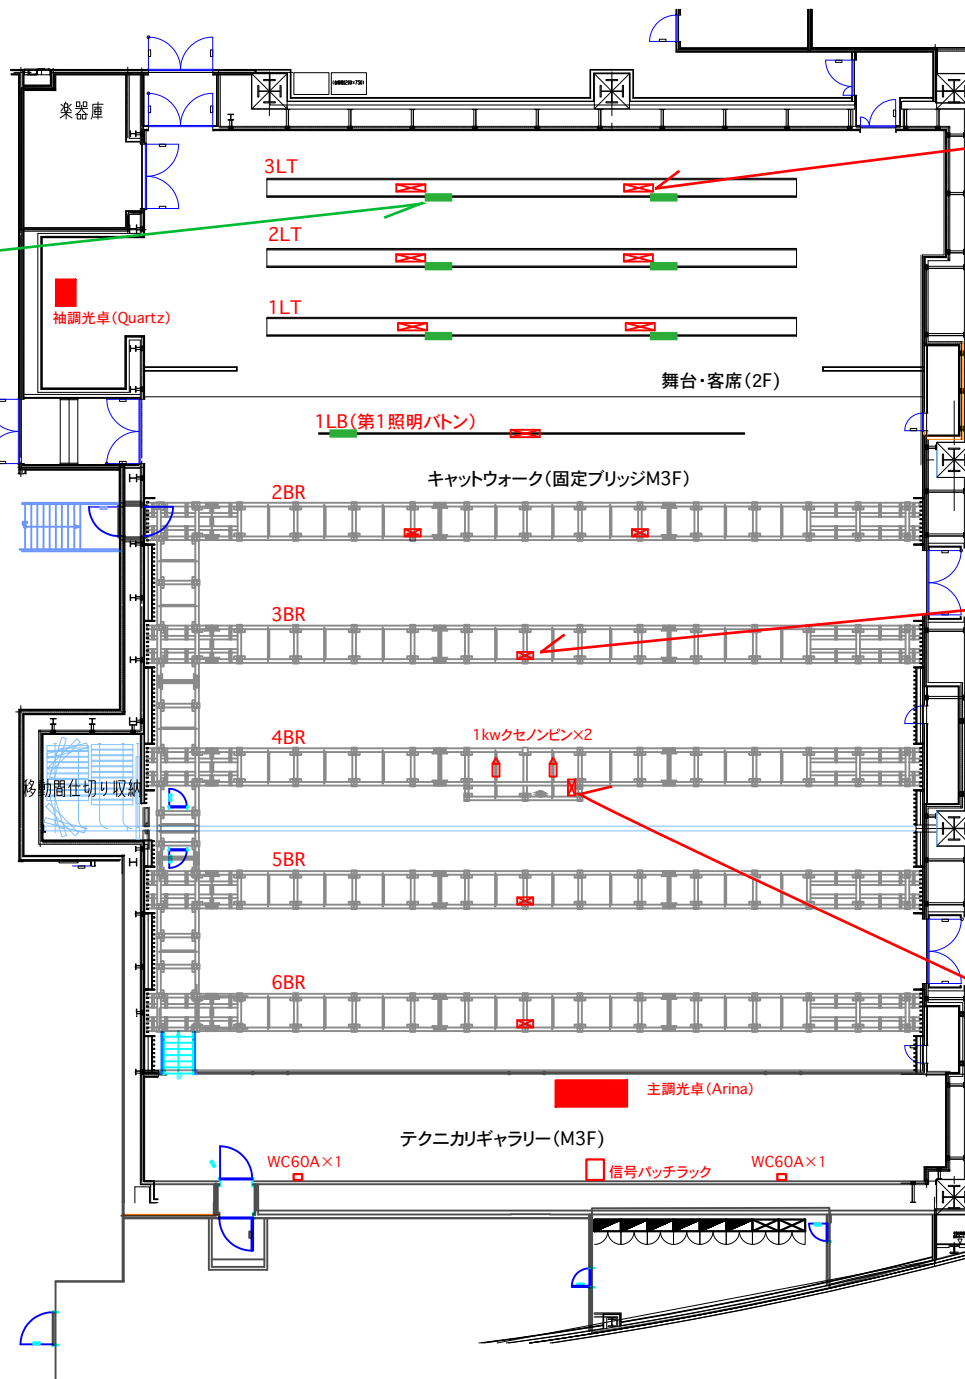

1~3LT/1LB/2BR
C60A×1(純直1回路)
C30A×6(純直6回路)
平行15A×2(純直1回路)
D20A×4(純直4回路)
Ether×1 DMX-out×2

※1~3LT、2BRに2箇所ずつ
1LBに1箇所の電源ボックスが設置
1~3LT、1LBは
調光回路用に60A×1使用
常仕込み機材にて使用電源あり

3・5~6BR
C60A×1(純直1回路)
C30A×3(純直3回路)
平行15A×2(純直1回路)
D20A×2(純直2回路)
Ether×1 DMX-out×2

※3・5~6BRに1箇所ずつ
電源ボックスが設置

4BR
C60A×5(純直5回路)
C30A×3(純直3回路)
平行15A×2(純直1回路)
D20A×2(純直2回路)
Ether×1 DMX-out×2

※60A2回路クセノンピンで使用
常仕込み機材にて使用電源あり